
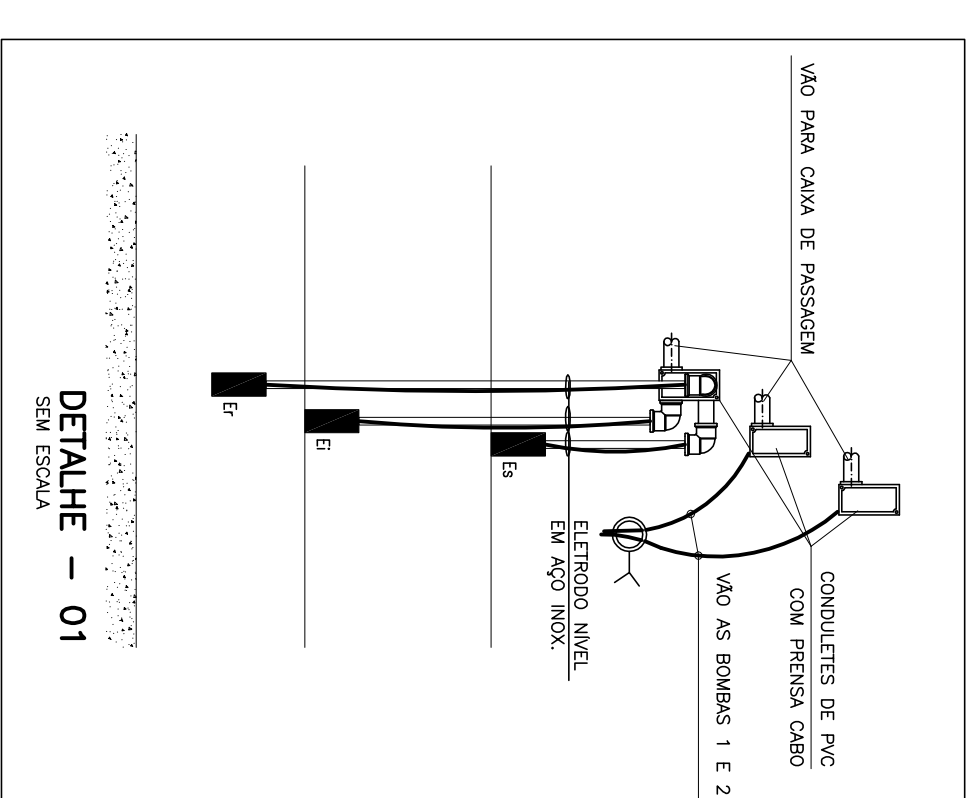


QUADRO DE CARGA

QUADROS	LUMINOSIDADE		TOMADAS(V)		SOMA (W)	DISJ. (A)	COND. (mm²)	ISOLACAO (V)
	FLUOR COMP.	FLUOR TUB. METALICO	T U O / T U E	T U O / T U E				
ODL	1	1	3	4	154	10	2,5	1000
	2	2	1	1	1.200	10	2,5	1000
	3	3	1	1	1.100	10	2,5	1000
	4	4	1	1	1.100	10	2,5	1000
	5	5	1	1	2.208	10	4,0	1000
TOTAL		11.182	25	3F10(0)10				

OBJ.: OS MOTORES ESTAO CONECTADOS PARA TRABALHAR C/ INVERSOR DE FREQUENCIA
OS AUMENTOS DE TEMPERATURA DE QUADROS E TRABALHAR SEMPRE COM O CUIDADO DE 1V COMPARE SEM 5410

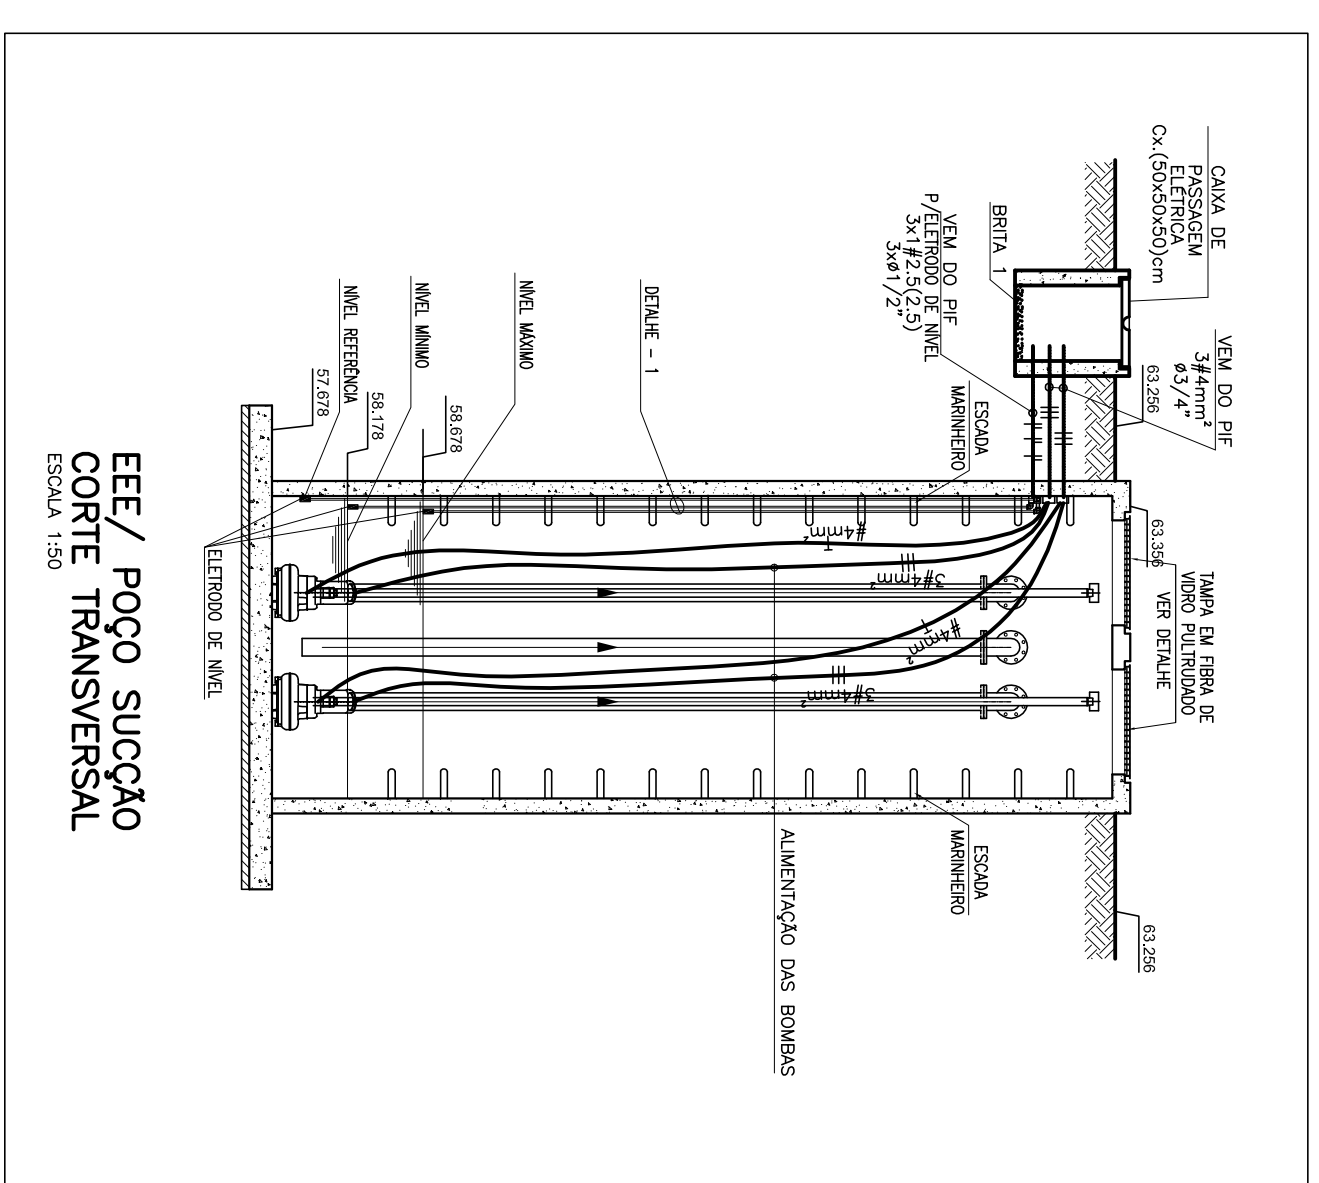

04									
02									
01	REVISAO		17/11/15						
REV.	NATUREZA DA REVISAO	ORIGEM	DATA	REVISAO	VISTO	DATA	APROVACAO		

SANEBRAS
SANEBRAS - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
 ENDEREÇO: RUA DOS COMANDANTES, 301 - MANGABEIRA - ESTEREO-CE - FONE/FAX: (80)261-0464 - CEXA Nº 23.191
 E-MAIL: sanebras@kennedyn.com.br - CDD: 22.726.870001-02 - CEP: 06.916-028/9

Prefeitura Municipal de Sobral
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUANÉ

E.E.E. ESTACAO ELEVATORIA DE ESCOTO
DIAGRAMA UNIFILAR-QUADRO DE CARGA-DETAILHES

13/13

REVISÃO A RESPOSTA DO CLIENTE À UTILIZAÇÃO DA ATENÇÃO COM O CUIDADO DO CONHECIMENTO TÉCNICO E TECNOLÓGICO DA EMPRESA E DA EQUIPE DE PROJETO. OS COMENTÁRIOS DEBEM SER FEITOS EM UM PARECER SEPARADO, ASSINADO E DATADE.