PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

QUADRO DE CARGAS

Q M – 01										
CIRCUITO	ILUMINAÇÃO			OUTROS	POTENCIA ATIVA	FATOR DE POTENCIA	POTENCIA APARENTE	CORRENTE DE PROJETO	DISJUNTOR	FIACAO
	24W	100W								
1		2			600	1	600	2,73 A	1x16	1F+N+T #4,0
2										
3										
TOTAL		2			600		600	–	1x20	1F+N+T #6
CARGA INSTALADA					Ativa = 600 W		Aparente = 600 V.A.			

DIAGRAMA UNIFILAR

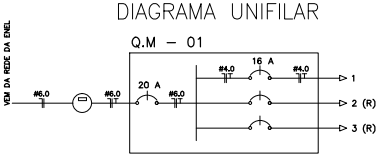

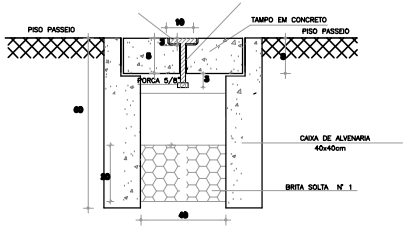

DETALHE CX. DE PASS.

SEM ESCALA

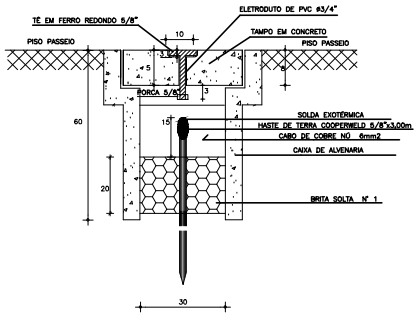

DETALHE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

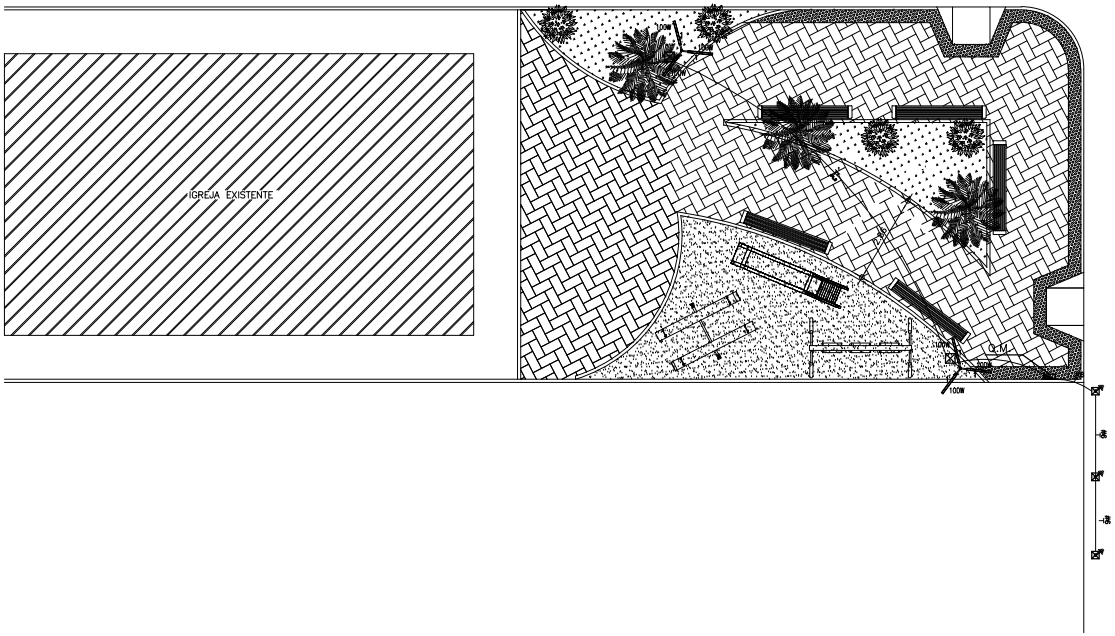

LEGENDA

- 3x100W – POSTE DE CONCRETO CIRCULAR h=12,00m COM 03 PÉTALAS CADA PÉTALAS 100W COM LÂMPADA DE LED
- CX. DE PASSAGEM DE ALVENARIA (40X40X60) HASTE DE TERRA DE COBRE COPPERWELD 5/8x2.40m COM CONECTOR
- CX. PASSAGEM DE ALVENARIA NO PISO – (60X60X60)cm
- QUADRO DE MEDICAO MONOFÁSICO
- FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
- ELETRODUTO (PISO)

NOTAS :

1 – CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO # 2,5 MM2
1 – ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO ø 3/4"

SECOMP - SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO
PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA

INTERESSADO: PREFEITURA DE SOBRAL
AUTOR: ENGÚYAN FROTA F. MARQUES
ENDEREÇO: LOCALIDADE PONTA DA SERRA
MUNICÍPIO: SOBRAL

DESENHOS DA PRANCHA: PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ESCALA: INDICADA

PREFEITURA DE SOBRAL

DATA: ABRIL/2019 | REVISÃO: ABRIL/2019 | ARQUIVO: - | ARQ 01/01

ESCALA DE PLOTAGEM: 10 : 1

COR	PENA
1	0,10
2	0,20
3	0,30
4	0,40
5	0,50
6	0,60
7	0,30
COLOREA	
8	0,10
9	0,09
10	0,10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT