


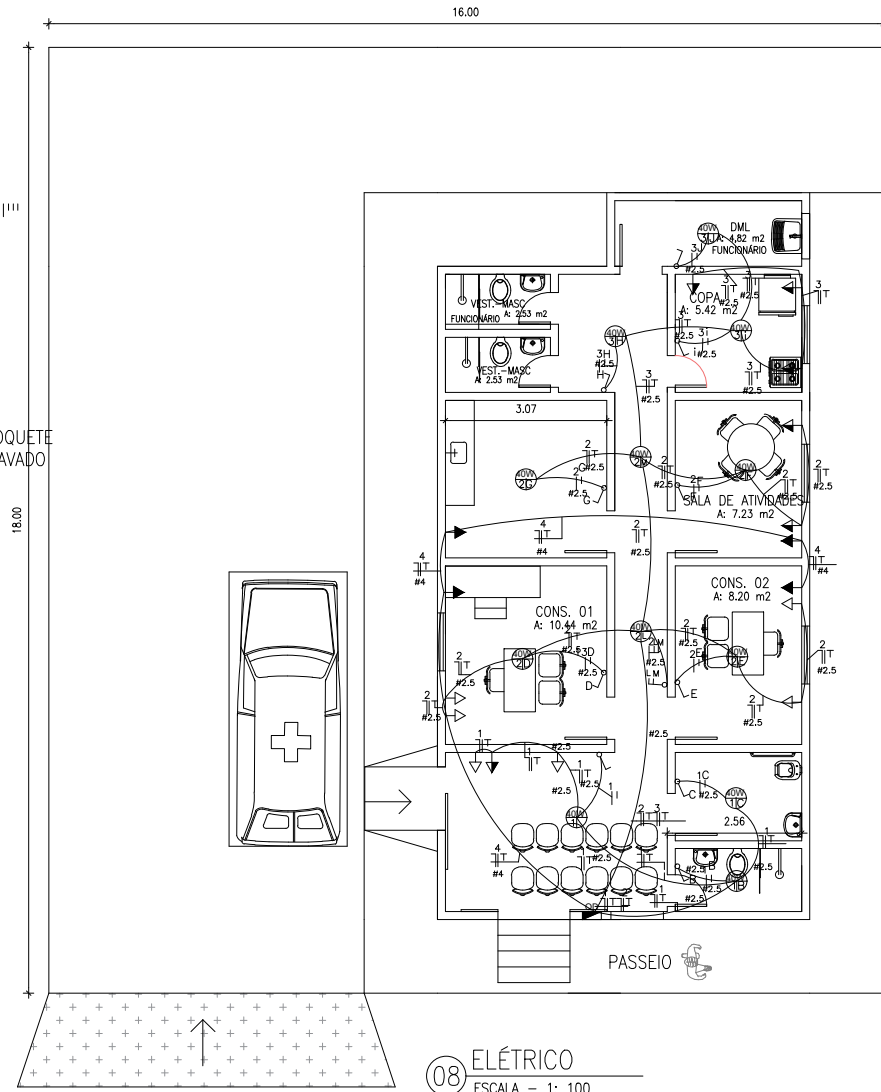

RAMPA DE ACESSO


LEGENDA	
	TOMADA CORRENTE NA PAREDE - altura 0,40m
	TOMADA CORRENTE NA PAREDE - altura 1,10m
	TOMADA CORRENTE NA PAREDE - altura 1,80m
	INTERRUPTOR SIMPLES - altura 1,30m
	INTERRUPTOR DUPLO - altura 1,30m
	INTERRUPTOR TRIPLO - altura 1,30m
	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 30W
	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W
	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 60W
	PONTO DE LUZ ARREDADA
	LÂMPADA FLUORESCENTE
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO
	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFASE
	FEIO NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
	ELETRICIDADE (TETO OU PAREDE)
	ELETRICIDADE (PISO)

NOTAS :

1 - Condutividade não especificada ser 2,5 mm²

2 - Condutividade não especificada ser 2,5 mm²

PISO BLOQUETE INTERTRAVADO

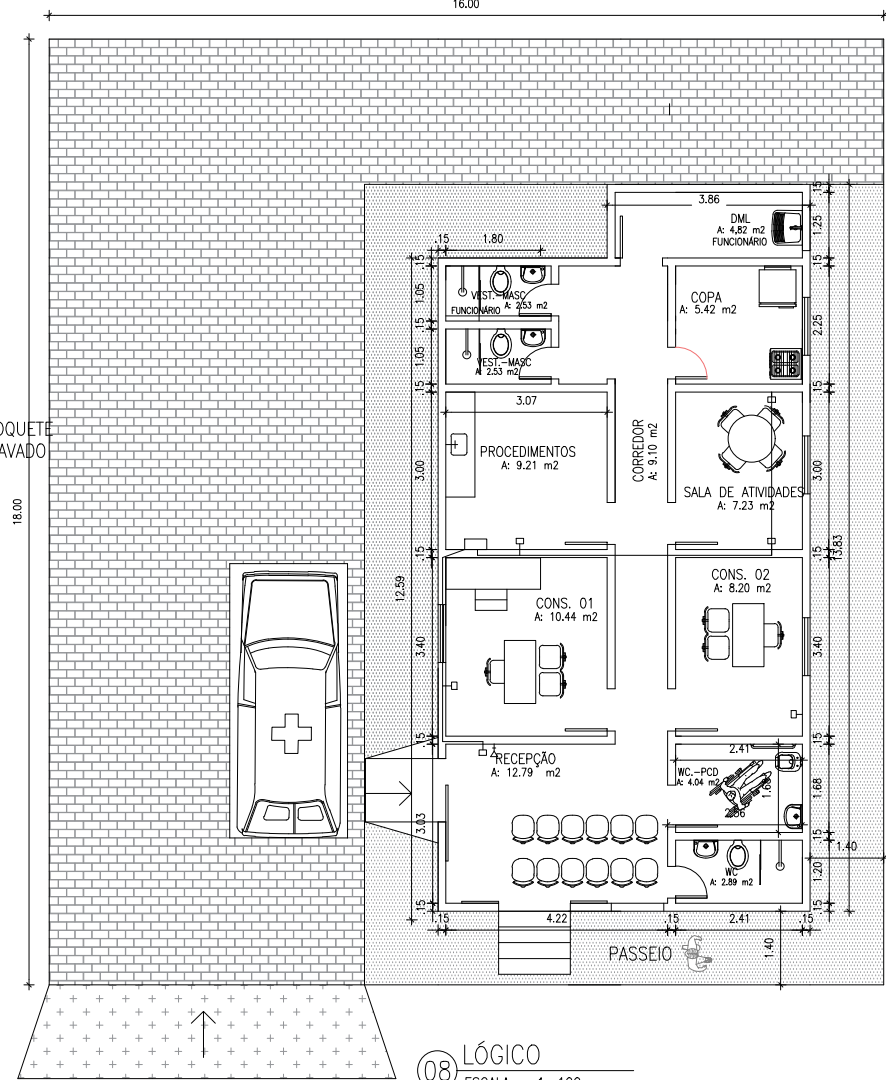

RAMPA DE ACESSO

- TOMADA FÊMEA RJ45 PARA PONTO LÓGICO
- TOMADA PARA TELEFONE

AUTOR	ANTONIO DIAS LIMA FILHO ENGENHEIRO CIVIL CREA-353338/30 RNE-061726217-9
CÁLCULO	
EXECUÇÃO	
PROPRIETÁRIO	

CLIENTE		PREFEITURA DE SOBRAL	
ASSUNTO: PROJETO ARQUITETÔNICO		PRONCHA No.2	
APOIO AO CSF SÃO DOMINGOS		01/01	
LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS		ARQUIVO:	
DISTRITO DE APRAZÍVEL, SOBRAL/CE		ARQ.01 - DWG	
CONTEÚDO:		DATA:	
ELETTRICO		JAN 2019	
LÓGICO			
DGO. DE ARQUIT.		DES./PROJETISTA:	
VER QUADRO		ANTONIO FILHO	
		FONE:(85)99077.3637	